

# FICHE TECHNIQUE

## UNION INEGALE MULTICOUCHE 50-40

Réf. 22379

**CCTP :** Le réseau de distribution sanitaire d'eau froide et d'eau chaude sera réalisé avec une solution de tubes Multicouches et de raccords à sertir de chez Adrien RIQUIER® ou techniquement équivalent, à savoir :

- deux profils de sertissage possibles (TH et U)
- une virole en inox solidaire du raccord en laiton
- un raccord disposant de deux joints toriques
- un système permettant d'identifier le diamètre (type bague de couleur)
- un système permettant de témoigner du bon sertissage (type bague témoin)
- la couche d'aluminium du tube devra être soudé bord à bord au laser

Le système disposera de la certification NF545 (raccords à sertir et tubes du 16 au 63) ainsi que d'une ACS valide.

**Gamme :** RIQUIER - RACCORD MULTICOUCHE

**Certification(s) :**

NF545

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S), ainsi que la 4MS.

**Brevet :** Non

**Conditionnement :** -

**Poids :** 475 g



### Dimensions techniques


Cote A : 108.5 mm  
Cote B : 58 mm  
Cote C : mm  
Cote D : mm  
Cote E : mm

### Diamètres nominaux

ø 1 : DN 50  
ø 2 : DN 40  
ø 3 :

### Informations pratiques

**Matière :** Laiton, Inox, Polyéthylène (PE), Ethylène Propylène Diène Monomère (EPDM)  
**Finition :** Brut  
**Application :**

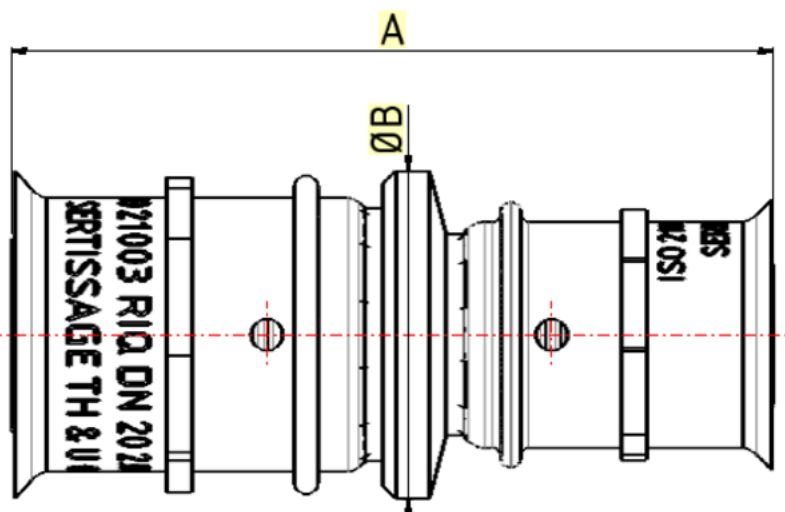

Fiche mise à jour le : 11/01/2024

### Autres informations :

Les raccords MULTICOUCHE Adrien RIQUIER® doivent être sertis à l'aide d'une sertisseuse entretenue et calibrée, avec un profil TH ( $\varnothing$  : 16, 20, 26, 32, 40, 50, 63) ou U ( $\varnothing$  : 16, 20, 32, 40, 50).

La bague de couleur sert de témoin de sertissage, cette dernière saute après sertissage.

Nos raccords MULTICOUCHE sont livrés en boîtes cartonnées.

**Les tubes et raccords ADRIEN RIQUIER MULTICOUCHE sont indissociables les uns des autres, et ne peuvent pas être associés à d'autres tubes ou raccords certifiés NF 545.**



## Préconisations de mise en oeuvre

1/ Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide». Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.

2/ Proscrire le décapant chloré.

3/ étanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues

4/ Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder sur les raccords de transition.

5/ Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)

6/ La bonne mise en oeuvre du système MULTICOUCHE Adrien RIQUIER® nécessite l'ébavurage et le calibrage du tube. Les deux opérations sont indispensables.

7/ Lors de la mise en oeuvre du système MULTICOUCHE, **le raccord et le tube doivent impérativement être de la marque Adrien RIQUIER® pour que le montage soit conforme à la norme NF.**